



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/D-21/02/19 от 21.02.2019

Полное наименование продукции	Плитка тротуарная
Идентификационный код образца	001/D-21/02/19
Предприятие – изготовитель, адрес	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД КОЛИЗЕЙ". Адрес: 655163, РОССИЯ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков 5В; 633209, Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина 20
Наименование и адрес заказчика	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД КОЛИЗЕЙ". Адрес: 649000, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 24
Основание для проведения испытаний	Заявка от 07.02.2019
Дата и время поступления образца в ИЛ	07.02.2019, 10 час 50 мин
Дата проведения испытаний:	07.02.2019 - 21.02.2019
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 17608-91

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
Марка бетона по морозостойкости	ГОСТ 17608-91	F300	F300
Водопоглощение бетона плит не более по массе	ГОСТ 17608-91	5 %	2 %
Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок должен быть	ГОСТ 17608-91	4-5 %	4 %
Наибольший размер зерен крупного заполнителя	ГОСТ 17608-91	10	10
Марки щебня по прочности на сжатие должны быть не менее	ГОСТ 17608-91	1200	1320
Трещины на поверхности плит	ГОСТ 17608-91	Не допускаются	Не обнаружено


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО
ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ**

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель

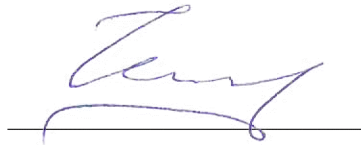

А.В. Чижов